

BS-05

Bancada para cozinha

Revisão 3
Data 28/11/07

Página
1/2






Código de listagem

0505034



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

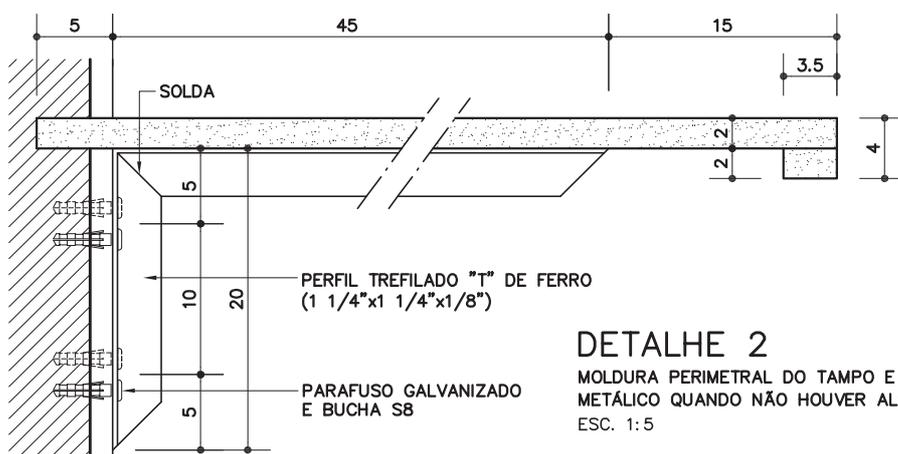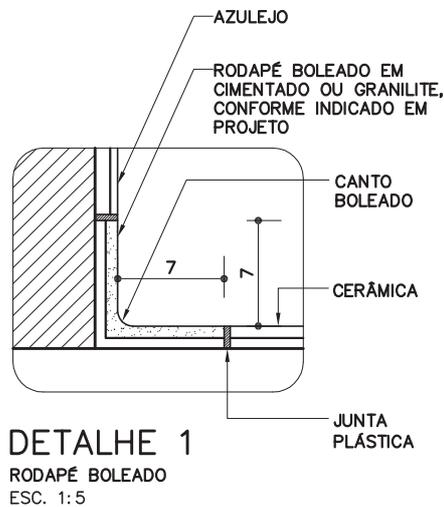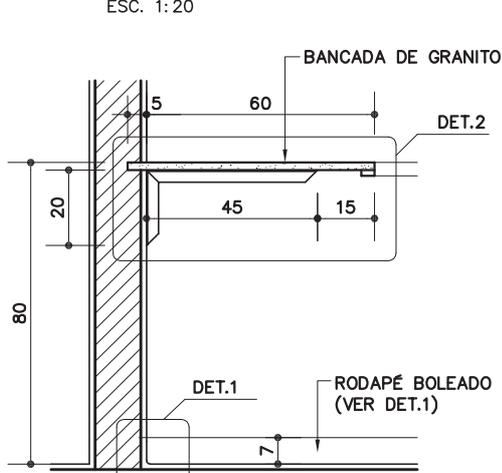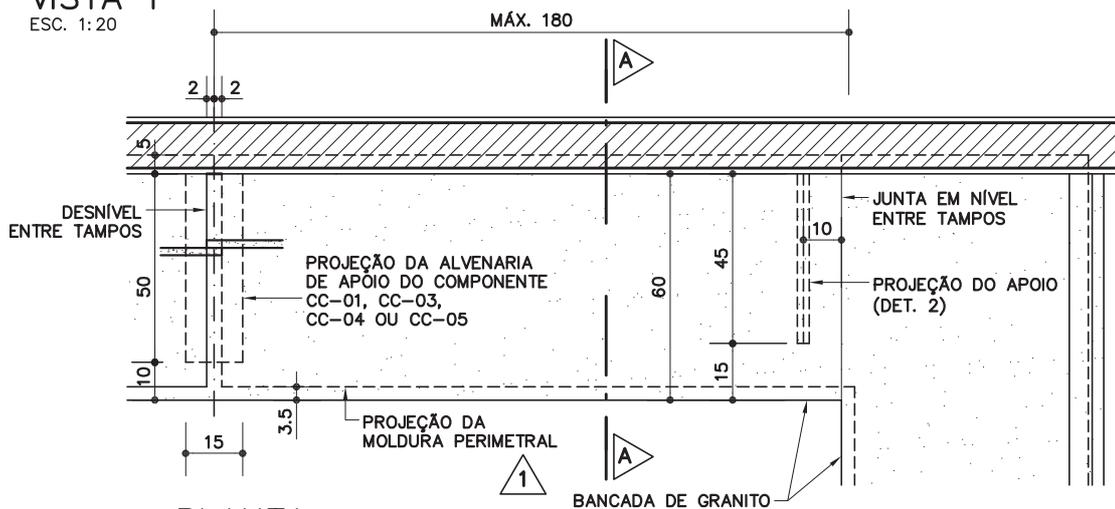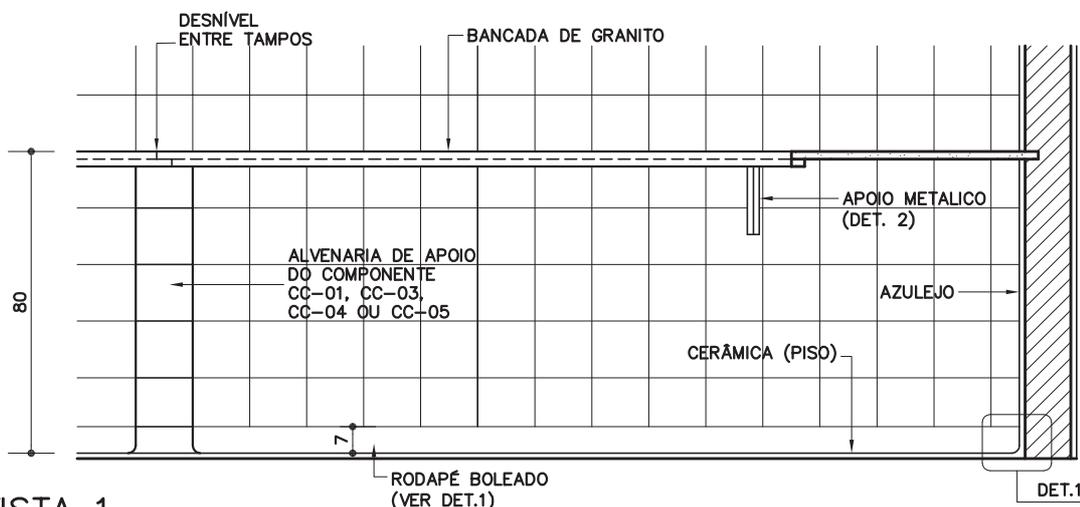

BS-05

Bancada para cozinha

Revisão 3
Data 28/11/07

Página
2/2

Código de listagem

0505034



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Tampo de granito polido (L=65cm, e=2cm) com moldura perimetral (3,5x2cm), cinza andorinha ou cinza corumbá, conforme detalhe 2.
- Apoio metálico (45x20cm) em perfil trefilado T de ferro (1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"), quando não houver alvenaria lateral para apoio ou engaste.

Acessórios

- Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8 (Protótipo comercial: FISCHER S8).

Acabamentos

- Perfis de ferro:
 - Pintura em esmalte sintético, cor grafite, sobre base antioxidante;
 - Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva: tratamento de galvanização a fogo, galvanização a frio nos pontos de solda, fundo para galvanizado e pintura esmalte sintético.

APLICAÇÃO

- Cozinhas e cantinas.
- Uso em conjunto com os componentes CC-01, CC-03, CC-04 e/ou CC-05.

EXECUÇÃO

- Tampo de granito:
 - Deve ser engastado na alvenaria posterior e também nas laterais, quando houverem;
 - Deve utilizar a alvenaria de apoio dos componentes CC-01, CC-03, CC-04 e/ou CC-05, quando estiverem conjugados; os apoios em perfil metálico só serão utilizados na ausência de alvenarias laterais;
 - Rodapé: h=7cm, com cantos boleados, em granilite ou cimentado com impermeabilizante, conforme indicado em projeto, com as respectivas juntas plásticas.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S12.03	Cerâmica antiderrapante

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Tampo de granito:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis):
 - » largura: $\pm 10\text{mm}$;
 - » espessura: $\pm 1\text{mm}$.
 - Nível:
 - » verificar em duas direções ortogonais com nível de bolha;
 - » verificar o polimento, não devendo haver arestas vivas;
 - » verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o tampo e a moldura perimetral;
 - » verificar o rejuntamento e a limpeza das superfícies.

• Apoio metálico:

- Verificar as dimensões dos perfis;
- A pintura deverá ser aplicada após a limpeza da peça, principalmente nas áreas de solda;
- Em regiões litorâneas ou com atmosfera agressiva, exigir os certificados de galvanização a fogo e a aplicação da galvanização a frio nos pontos de solda.

• Parafusos e buchas:

- Deverão ter dimensões tais que ultrapassem a espessura do revestimento da parede.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Tampo de granito com moldura.
- Apoio em perfil T de ferro.
- Parafusos e buchas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento executado, devidamente, excluídos os componentes CC-01, CC-03, CC-04 e CC-05.