





PLANTA DE ÁGUA FRIA  
ESCALA 1/50




DETALHE DA PASSAGEM  
NAS CINTAS  
ESCALA 1/10




DETALHE DO CAVALETE DO  
HIDRÔMETRO  
S/ESCALA



ISOMÉTRICO - SANITÁRIO 1  
S/ESCALA



ISOMÉTRICO - SANITÁRIO 2  
S/ESCALA

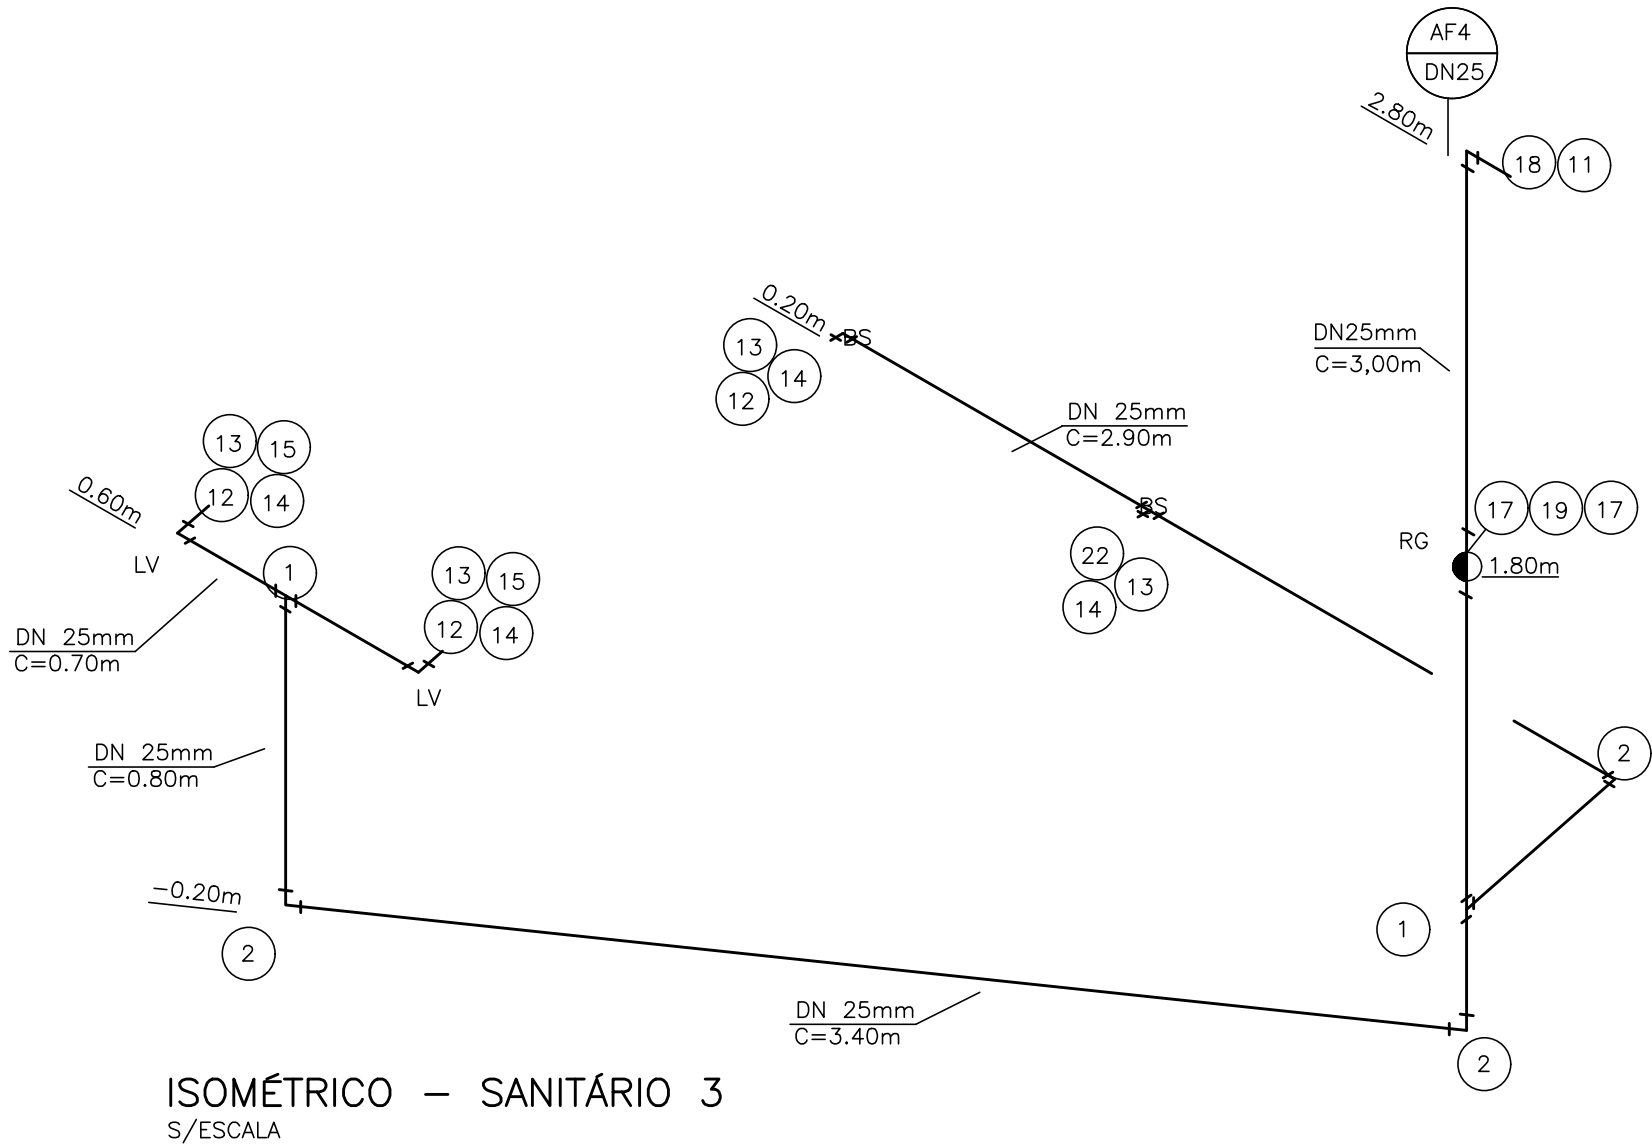

ISOMÉTRICO - SANITÁRIO 3  
S/ESCALA

N	Q	DESCRIÇÃO-ÁGUA FRIA
01	10	TEE DN 25 mm
02	32	JOELHO 90° DN 25 mm
03	04	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES E ANÉIS DE BORRACHA DN 25 mm x Ø3/4"
04	04	LUVA GALVANIZADA Ø3/4"
05	04	TORNEIRA DE BÓIA Ø3/4"
06	04	CAIXA D'ÁGUA CAPACIDADE 500 lts.
07	12	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES E ANÉIS DE BORRACHA DN 32 mm x Ø1"
08	06	JOELHO 90° DN 32 mm
09	08	ADAPTADOR CURTO DN 32 mm x Ø1" C/BOLSA E ROSCA
10	04	REGISTRO DE GAVETA Ø1" ACAB. BRUTO
11	04	REDUÇÃO DN 32 x 25 mm
12	11	JOELHO 90° DE REDUÇÃO SR DN 25 mm x Ø 1/2"
13	15	NIPLÉ DUPLO Ø1/2" PVC
14	15	ENGATE FLÉXIVEL Ø1/2"
15	06	TORNEIRA P/LAVATÓRIO Ø1/2" DE PRESSÃO C/MISTURADOR DE BANCADA
16	10	TE DN 32 mm
17	08	ADAPTADOR CURTO DN 25mm x Ø3/4" C/BOLSA E ROSCA
18	08	CURVA 90° DN 32 mm
19	04	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" C/CANOPLA
20	01	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA Ø1/2" DE PRESSÃO DE BANCADA C/MISTURADOR
21	01	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA Ø 1/2" DE PRESSÃO DE BANCADA
22	08	TE SR DN 25 mm x Ø1/2"
23	04	CURVA 45° DN 32 mm
24	04	PLUG Ø 1/2"
25	01	TORNEIRA DE LAVAGEM Ø 1/2"
22,3		TUBO PVC JUNTA SOLDADA DN 32 mm EM METROS
85,7		TUBO PVC JUNTA SOLDADA DN 25 mm EM METROS

N	Q	DESCRIÇÃO - HIDRÔMETRO
01	03	COTOVELO 90° FERRO GALVANIZADO Ø3/4" CLASSE 150 lbs.
02	01	NIPLÉ DUPLO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/4" CLASSE 150 lbs.
03	01	REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" ACABAMENTO BRUTO
04	01	COTOVELO PVC SRM. AZUL DN 25 mm x Ø3/4"
05	1,3	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN Ø3/4" EM METROS
NOTA- A CRITÉRIO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, OS ITENS DE Nº 01 À 05 PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR COMPONENTES EM PVC, OU POLIPROPILENO		
DIMENSÕES DO ABRIGO 0,50 X 0,45 X 0,25 m INTERNO		

SANITÁRIOS  
PLANTA DE ÁGUA FRIA - LAJE CAIXAS D'ÁGUA  
ESCALA 1/50

COZINHA  
PLANTA DE ÁGUA FRIA - LAJE CAIXAS D'ÁGUA  
ESCALA 1/50

FONTE / DADOS DE BASE  
CASA DA MULHER

CDHU  
ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA  
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO  
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE  
ARQ. ALBERTO BUNDUKI  
ENG. JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES  
ELISA TIEKO ASANO  
SUPERINTENDENTE DE PROJETOS  
GERENTE  
GESTOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
DESENHISTA

APOIO CDHU

LEGENDA / NOTAS

AF ÁGUA FRIA  
AFa ÁGUA FRIA DE ALIMENTAÇÃO  
RG REGISTRO DE GAVETA  
RP REGISTRO DE PRESSÃO  
BS BACIA SANITÁRIA  
LV LAVATÓRIO  
PC PIA DE COZINHA  
R REDUÇÃO  
MC MÁQUINA DE CAFÉ  
FI FILTRO  
ML MÁQUINA DE LAVAR ROUPA  
T TORNEIRA

NOTAS:

- 1- A CAIXA D'ÁGUA DEVERÁ SE APOIAR EM BASE PLANA E NIVELADA.
- 2- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO ONDE INDICADO.
- 3- OS MATERIAIS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ABNT.

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

**CDHU** Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 - São Paulo - Tel.2505.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO  
SDR\_CM-01 - CASA SP AFRO BRASIL

ENDEREÇO / MUNICÍPIO  
AV. JOSÉ RICARDO NALLE, JARDIM GUAPITUBA, MAUA - SP

DISCIPLINA  
**HIDRÁULICA**  
ÁREA  
**HID**  
FOLHA  
**02/04**

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  
ÁGUA FRIA

ESCALA GRÁFICA  
ESCALA NOMINAL  
DATA  
INDICADA  
JAN/2022

ESPACIO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU  
EMPREENHIMENTO  
Programa  
0 0  
Região  
0 0  
Município  
1 7  
Terreno  
Fase  
Versão  
P E